



Favizsgálati adatlap

Megrendelő: Herceghalom Önkormányzat		A favizsgálat eredménye:	
Helység:	Herceghalom	A fa statikai állapota:	
Terület, utca:	gesztenyés út 1 óvoda	Kitérés iránya:	-
HRSZ:	-	Dőlésszög:	-
Fa ID:	7070	Súlyponteltolódás mértéke:	-
Latin név:	Acer saccharinum	GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:	
Magyar név:	Ezüst juhar	A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült	
Fa magassága:	20 m	-	
Alsó koronaszint:	3 m	A gyökérnyak jellemzése és értékelése:	
Törzs magassága:	3 m	-	
Törzsátmérő 1 m-en:	62,5 cm	TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:	
Törzskerület 1 m-en:	-	A törzs ép, nincs károsodás	
Korona átmérője:	18,5 m	-	
Terpeszség:	86,5 cm	KORONAALAP jellemzése és állapota:	
		-	
		KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:	
		A lombvesztés 11–25% közötti	
		-	
		Epifiton növény a fán:	-
		Veszélyeztetés:	-
		A fa egészségi állapota és életképessége:	
		4,2	
		Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	
		A fa általános állapotmutatója:	
		80%	
		A fa ápoltsági mutatója:	
		4	
		A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:	
		A fa helyzete:	
		Park	
		A fa környezete:	
		1	
		A fa környezetében sok épített elem van (kiemelt forgalmú)	
		A fa élőhelyének minősége:	
		4	
		A fa élőhelyi adottságai jók	
		Környezeti veszélyeztetettség:	
		1	
		Nagyon forgalmas hely, több fenyegetett objektum	
		Kockázat arányos megtarthatósági mutató:	
		46,21%	
		KEZELÉSI JAVASLAT:	
		Eresz csatornára rálóg, két alsó vázág 20 %-os visszavágása, 10 %-os korona csökkentés javasolt. Rezisztogáfos vizsgálat, 10319 kelet felől. Rendben van.	
		MEGJEGYZÉS:	
		A fa vizsgálatát három éven belül javasolt megismételni.	
		Fakopp vizsgálat	

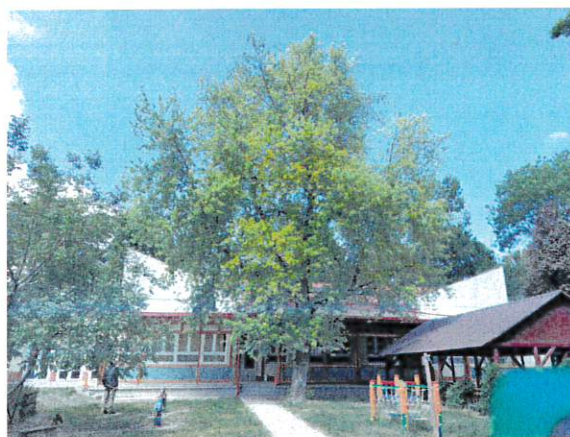


[RESISTOGRAPH®]

00010319 20260608:1419 00010319

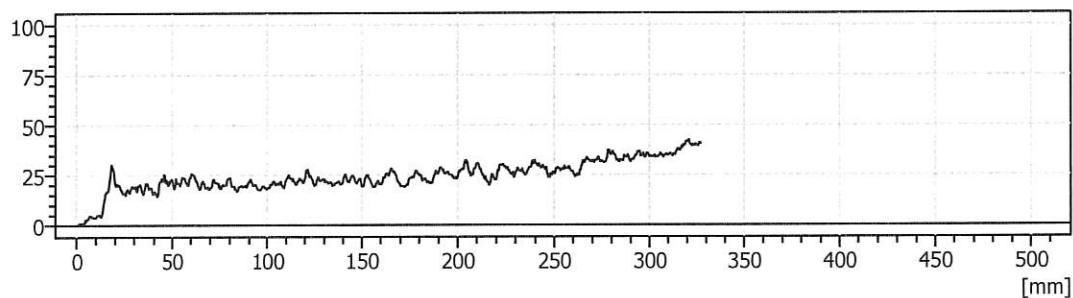

Vizsgálatot végezte: Hajdu András

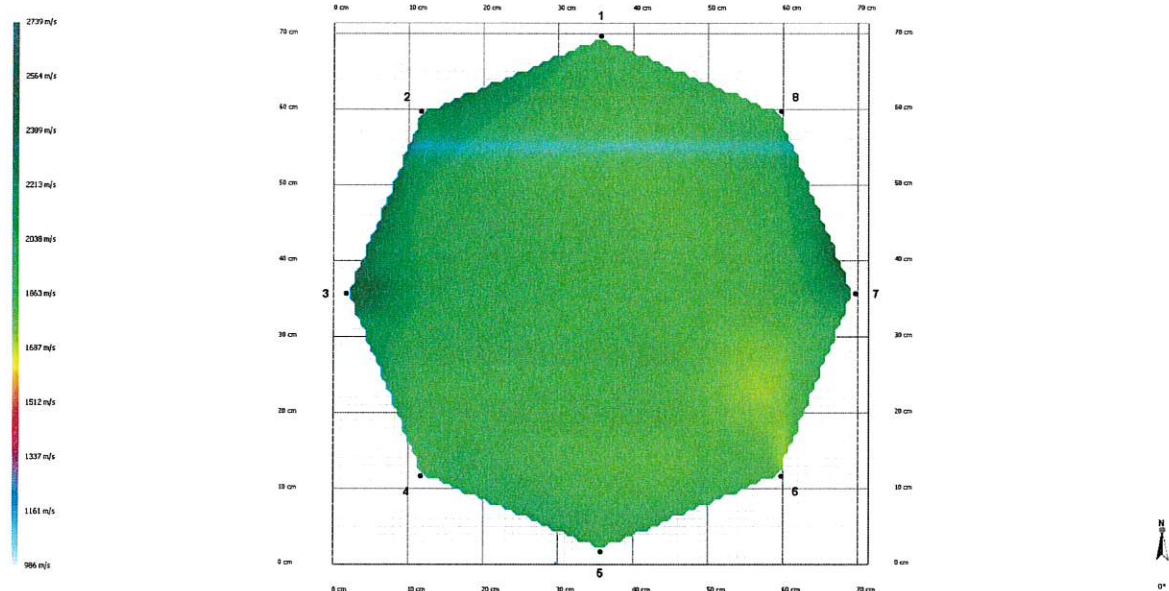

Favizsgálati adatlap

Megrendelő:		A favizsgálat eredménye:	
Herceghalom Önkormányzat		A fa statikai állapota:	
Helység:	Herceghalom	Kitérés iránya:	-
Terület, utca:	gesztenyés út 1 óvoda	Dőlésszög:	-
HRSZ:	-	Súlyponteltolódás mértéke:	-
Fa ID:	7071	GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:	2
Latin név:	Acer saccharinum	A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen	
Magyar név:	Ezüst juhar	-	
Fa magassága:	19,5 m	A gyökérnyak jellemzése és értékelése:	2
Alsó koronaszint:	2,5 m	-	
Törzs magassága:	2 m	TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:	5
Törzsátmérő 1 m-en:	53,5 cm	A törzs ép, nincs károsodás	
Törzskerület 1 m-en:	-	-	
Korona átmérője:	10,5 m	KORONAALAP jellemzése és állapota:	3
Terpeszség:	59 cm	-	
		KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:	3
		Jelentős lombvesztés, 26–50% között	
		-	
		Epifiton növény a fán:	-
		Veszélyeztetés:	-
		A fa egészségi állapota és életképessége:	3
		A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecserélendő	
		A fa általános állapotmutatója:	60%
		A fa ápoltsági mutatója:	3
		A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:	
		A fa helyzete:	Park
		A fa környezete:	1
		A fa környezetében sok épített elem van (kiemelt forgalmú)	
		A fa élőhelyének minősége:	4
		A fa élőhelyi adottságai jók	
		Környezeti veszélyeztetettség:	1
		Nagyon forgalmas hely, több fenyegetett objektum	
		Kockázat arányos megtarthatósági mutató:	32,83%

KEZELÉSI JAVASLAT:

Nyugat felől rezisztográfus vizsgálat 10315 – Rendben
Fakopp hh7071 – Korhadt terület 6%




MEGJEGYZÉS:

A fa vizsgálatát két éven belül javasolt megismételni.

A fa állapota enyhén romló tendenciát mutat a körbe építésnek köszönhetően. Sok az apró lehulló száraz gally érdemes lenne a koronájából egy kicsit visszaszedni, tápanyagot utánpótolni, öntözni, az épület felé nyúló ágak könnyítése javasolt. Gomba látható a gyökérnyaknál.

[RESISTOGRAPH®]

00010315 20260608:1347 00010315

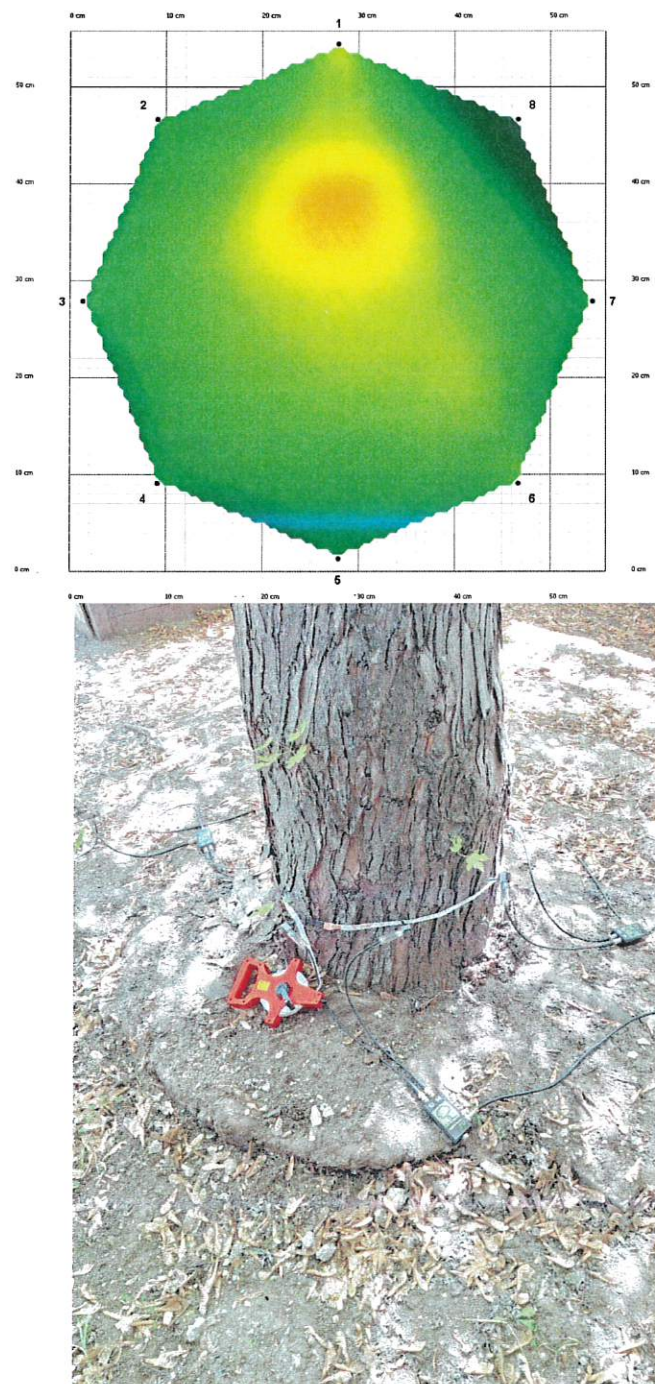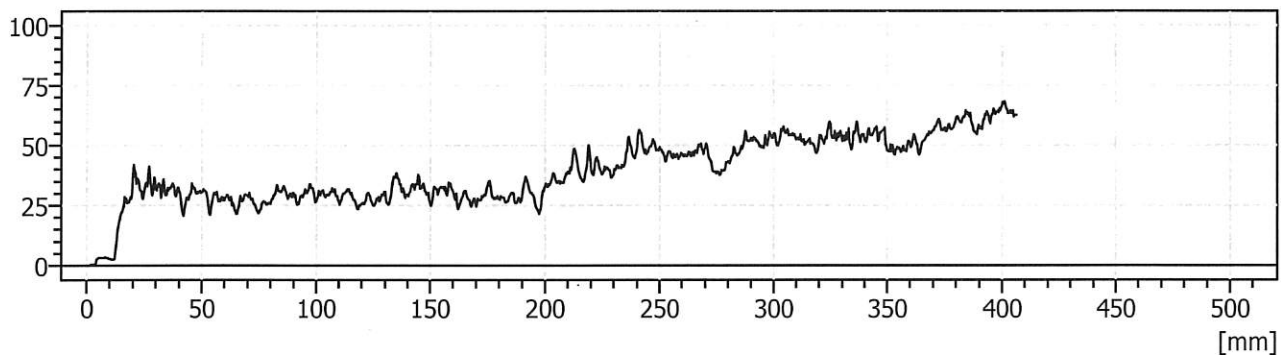

Vizsgálatot végezte: Hajdu András

2026.06.10.

Favizsgálati adatlap


Megrendelő:		A favizsgálat eredménye:	
Herceghalom Önkormányzat		A fa statikai állapota:	
Helység:	Herceghalom	Kitérés iránya:	-
Terület, utca:	gesztenyés út 1 óvoda	Dőlésszög:	-
HRSZ:	-	Súlyponteltolódás mértéke:	-
Fa ID:	7072	GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:	5
Latin név:	Quercus robur	Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	
Magyar név:	Kocsányos tölgy		
Fa magassága:	13,5 m		
Alsó koronaszint:	2 m	A gyökérnyak jellemzése és értékelése:	5
Törzs magassága:	2 m		
Törzsátmérő 1 m-en:	53,5 cm	TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:	5
Törzskerület 1 m-en:	-	A törzs ép, nincs károsodás	
Korona átmérője:	17 m		
Terpeszség:	76 cm	KORONAALAP jellemzése és állapota:	4
		KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:	4
		A lombvesztés 11–25% közötti	
		Epifiton növény a fán:	-
		Veszélyeztetés:	-
		A fa egészségi állapota és életképessége:	4,6
		A fa kitűnő egészségi állapotú	
		A fa általános állapotmutatója:	100%
		A fa ápoltsági mutatója:	3
		A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:	
		A fa helyzete:	Park
		A fa környezete:	1
		A fa környezetében sok épített elem van (kiemelt forgalmú)	
		A fa élőhelyének minősége:	4
		A fa élőhelyi adottságai jók	
		Környezeti veszélyeztetettség:	1
		Nagyon forgalmas hely, több fenyegetett objektum	
		Kockázat arányos megtarthatósági mutató:	54,72%

KEZELÉSI JAVASLAT:
-
MEGJEGYZÉS:
A fa vizsgálatát három éven belül javasolt megismételni.
Szárazolás és rendszeres öntözés javasolt. Rezisztográf 10314




[RESISTOGRAPH®]

00010314 20260608:1335 00010314

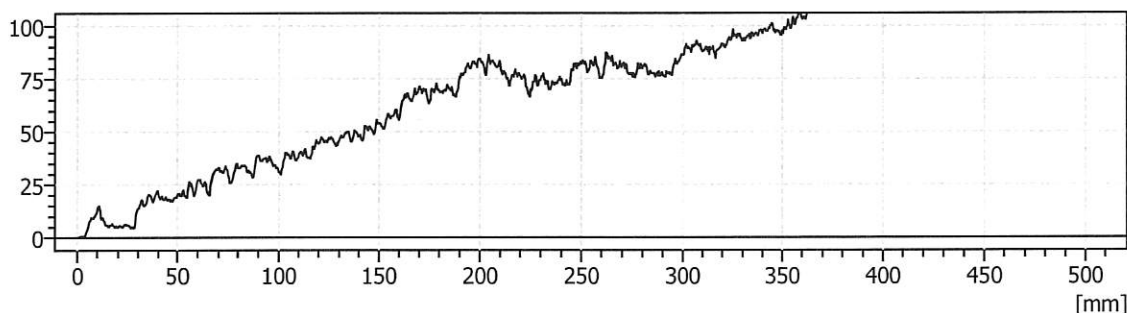


Vizsgálatot végezte: Hajdu András

Favizsgálati adatlap

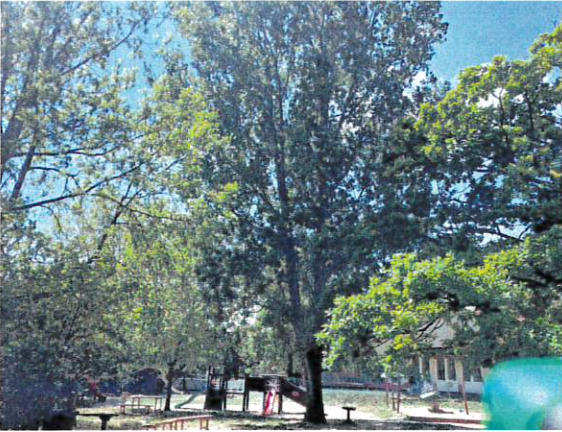Megrendelő:		A favizsgálat eredménye:	
Herceghalom Önkormányzat		A fa statikai állapota:	
Helység:	Herceghalom	Kitérés iránya:	-
Terület, utca:	gesztenyés út 1 óvoda	Dőlésszög:	-
HRSZ:	-	Súlyponteltolódás mértéke:	-
Fa ID:	7073	GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:	
Latin név:	Populus × euramericana 'BL'	A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült	
Magyar név:	BL nyár		
Fa magassága:	31,5 m		
Alsó koronaszint:	2,5 m	A gyökérnyak jellemzése és értékelése:	
Törzs magassága:	2,1 m		
Törzsátmérő 1 m-en:	61,5 cm	TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:	
Törzskerület 1 m-en:	-	A törzs ép, nincs károsodás	
Korona átmérője:	15,5 m		
Terpeszség:	103,5 cm	KORONAALAP jellemzése és állapota:	
			
		KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:	
		A korona formája a fajra jellemzően ép, a lombvesztesség nem haladja meg a 10%-ot	
		Epifiton növény a fán:	-
		Veszélyeztetetés:	-
		A fa egészségi állapota és életképessége:	
		A fa kitűnő egészségi állapotú	
		A fa általános állapotmutatója:	
		A fa ápoltsági mutatója:	
A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:			
A fa helyzete:		Park	
A fa környezete:		1	
A fa környezetében sok épített elem van (kiemelt forgalmú)			
A fa élőhelyének minősége:		4	
A fa élőhelyi adottságai jók			
Környezeti veszélyeztetettség:		1	
Nagyon forgalmas hely, több fenyegetett objektum			
Kockázat arányos megtarthatósági mutató:		57,76%	
KEZELÉSI JAVASLAT:			
10%-os koronacsökkentés és a magasság csökkentése, valamint statikai megerősítés szükséges! Rezisztogáf 10320: 14 cm után korhadtt, kezelés hiányában veszélyes!			
MEGJEGYZÉS:			
Fakopp hh7073 – gyökérnyaknál nem mutat korhadást			


[RESISTOGRAPH®]

00010320 20260608:1431 00010320

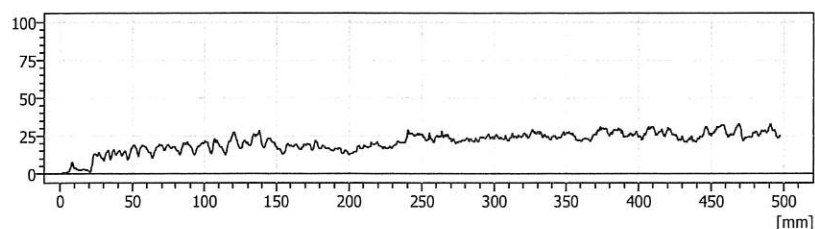

Vizsgálatot végezte: Hajdu András

2026.06.10.

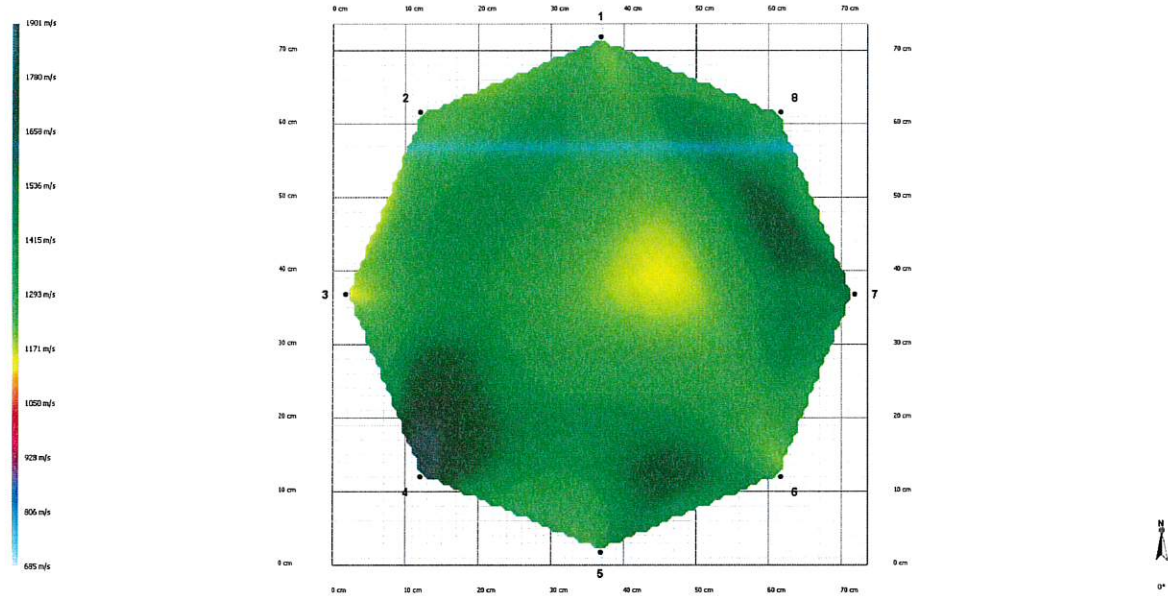

Favizsgálati adatlap

Megrendelő:		A favizsgálat eredménye:	
Herceghalom Önkormányzat		A fa statikai állapota:	
Helység:	Herceghalom	Kitérés iránya:	Délnyugat
Terület, utca:	gesztenyés út 1 óvoda	Dőlésszög:	3 °
HRSZ:	-	Súlyponteltolódás mértéke:	0 m
Fa ID:	7075	GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:	
Latin név:	Juglans nigra	A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült	
Magyar név:	Fekete dió	-	
Fa magassága:	10 m	A gyökérnyak jellemzése és értékelése:	
Alsó koronaszint:	2,2 m	-	
Törzs magassága:	2,4 m	TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:	
Törzsátmérő 1 m-en:	47,5 cm	A törzs ép, nincs károsodás	
Törzskerület 1 m-en:	-	-	
Korona átmérője:	10 m	KORONAALAP jellemzése és állapota:	
Terpeszség:	46,5 cm	-	
		KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:	
		Jelentős lombvesztés, 26–50% között	
		-	
		Epifiton növény a fán:	-
		Veszélyeztetés:	-
		A fa egészségi állapota és életképessége:	
		Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	
		A fa általános állapotmutatója:	
		A fa ápoltsági mutatója:	
		A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:	
		A fa helyzete:	
		A fa környezete:	
		A fa környezetében sok épített elem van (kiemelt forgalmú)	
		A fa élőhelyének minősége:	
		A fa élőhelyi adottságai jók	
		Környezeti veszélyeztetettség:	
		Nagyon forgalmas hely, több fenyegetett objektum	
		Kockázat arányos megtarthatósági mutató:	

KEZELÉSI JAVASLAT:

Rezisztográf 10318 keletről


MEGJEGYZÉS:

A fa vizsgálatát két éven belül javasolt megismételni.

A napelem miatt visszavágták és emiatt külpontos lett, statikai helyreállító metszés és szárazolás javasolt.

[RESISTOGRAPH@]

00010318 20260608:1409 00010318

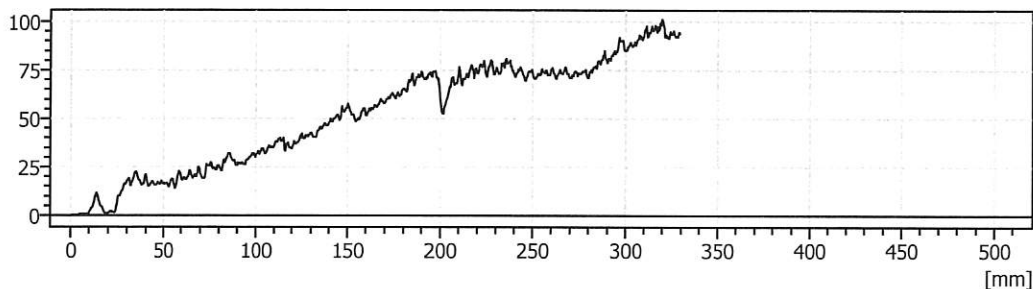


Vizsgálatot végezte: Hajdu András

2026.06.10.

Favizsgálati adatlap

Megrendelő:		A favizsgálat eredménye:	
Herceghalom Önkormányzat		A fa statikai állapota:	
Helység:	Herceghalom	Kitérés iránya:	Észak
Terület, utca:	gesztenyés út 1 óvoda	Dőlésszög:	1 °
HRSZ:	-	Súlyponteltolódás mértéke:	0 m
Fa ID:	7076	GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám: 3	
Latin név:	Populus × euramericana 'BL'	A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és korhadások) csekély hibákkal rendelkező termőhelyen	
Magyar név:	BL nyár		
Fa magassága:	25 m		
Alsó koronaszint:	2,2 m	A gyökérnyak jellemzése és értékelése: 3	
Törzs magassága:	2,1 m		
Törzsméző 1 m-en:	61 cm		
Törzskerület 1 m-en:	-	TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 5	
Korona átmérője:	15,5 m	A törzs ép, nincs károsodás	
Terpeszség:	79,5 cm		

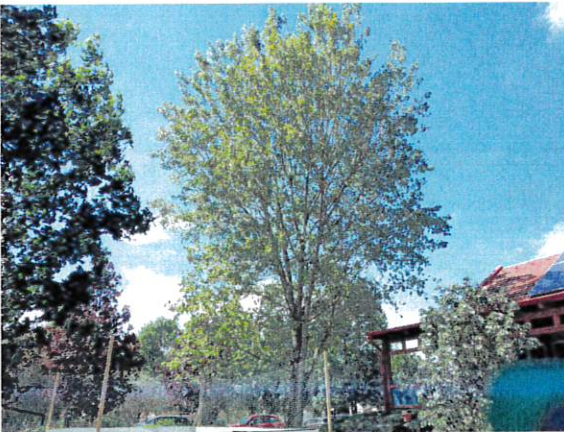

KORONAALAP jellemzése és állapota: 4	
KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 4	
A lombvesztés 11–25% közötti	
Epifiton növény a fán:	-
Veszélyeztetés:	-
A fa egészségi állapota és életképessége: 3,8	
Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	
A fa általános állapotmutatója: 80%	
A fa ápoltsági mutatója: 4	
A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:	
A fa helyzete: Park	
A fa környezete: 1	
A fa környezetében sok épített elem van (kiemelt forgalmú)	
A fa élőhelyének minősége: 4	
A fa élőhelyi adottságai jók	
Környezeti veszélyeztetettség: 1	
Nagyon forgalmas hely, több fenyegetett objektum	
Kockázat arányos megtarthatósági mutató: 46,21%	

KEZELÉSI JAVASLAT:

Gyökérnyaknál korhadt, 20%-os korona csökkentés és szárazolás szükséges.


MEGJEGYZÉS:

Nőiivarú nyár, lecserélése megfontolandó.

Rezisztográf 10316 észak, 10317 nyugat, Fakopp hh7076 - 30 cm
0% korhadás



[RESISTOGRAPH®]

00010316 20260608:1402 00010316

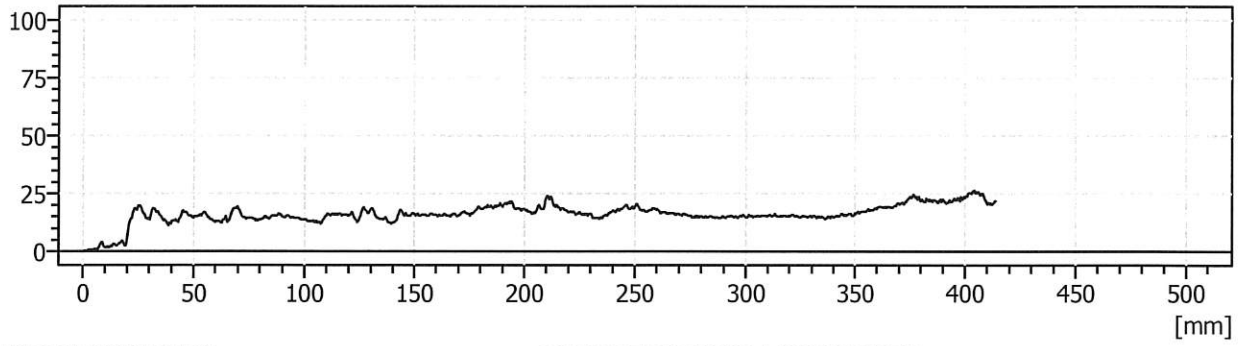

[RESISTOGRAPH®]

00010317 20260608:1403 00010317

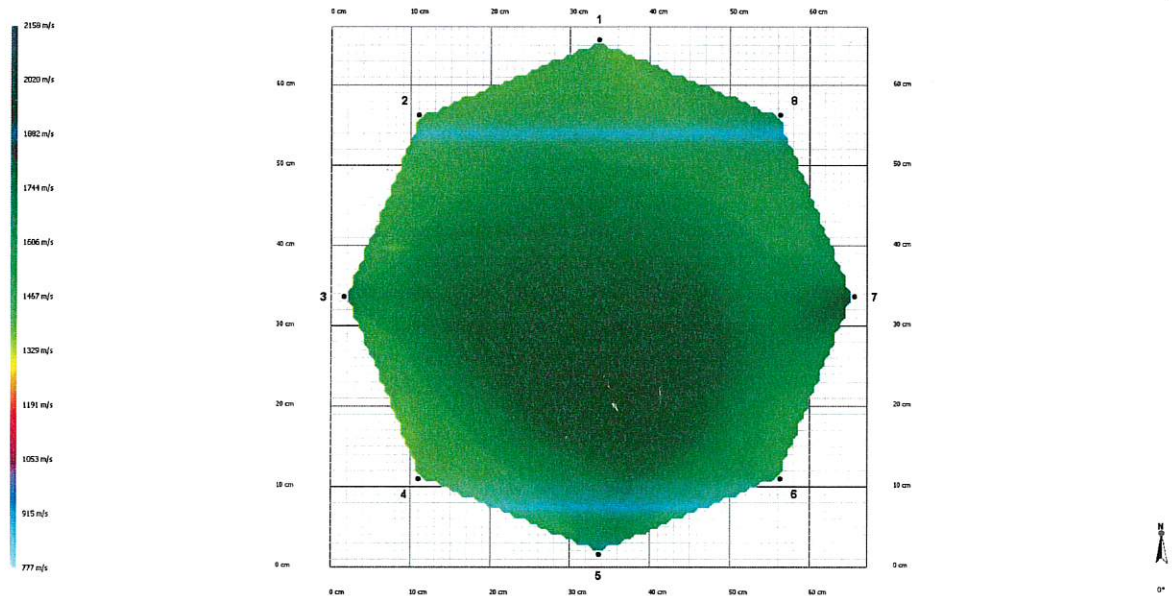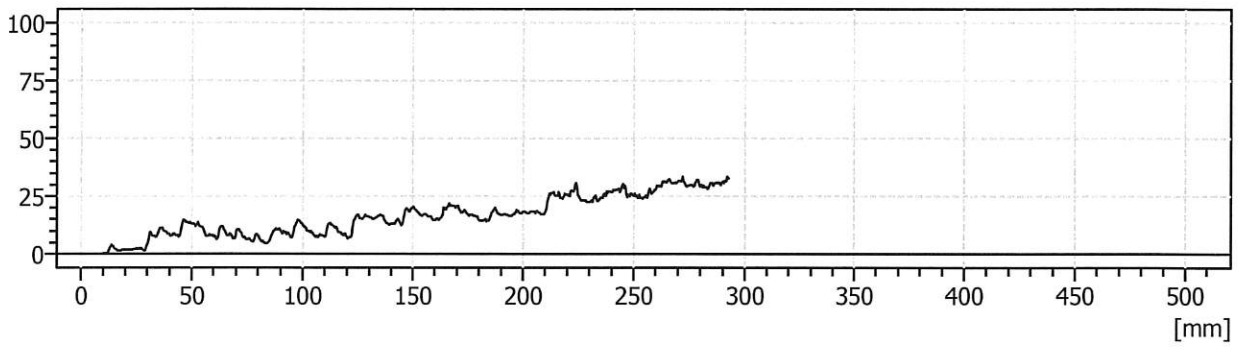


Vizsgálatot végezte: Hajdu András

Favizsgálati adatlap

Megrendelő: Herceghalom Önkormányzat		A favizsgálat eredménye:	
Helység: Herceghalom		A fa statikai állapota:	
Terület, utca: gesztenyés út 1 óvoda		Kitérés iránya: -	
HRSZ: -		Dőlésszög: -	
Fa ID: 7081		Súlyponteltolódás mértéke: -	
Latin név: Acer platanoides		GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám: 5	
Magyar név: Korai juhar		Láthatóan fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen, ép gyökérnyak	
Fa magassága: 10 m		-	
Alsó koronaszint: 2 m		A gyökérnyak jellemzése és értékelése: 5	
Törzs magassága: 1,8 m		-	
Törzsátmérő 1 m-en: 20 cm		TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 3	
Törzskerület 1 m-en: -		A törzs károsodott, néhány felszíni seb és korhadási helyek	
Korona átmérője: 7 m		-	
Terpeszség: 23,5 cm		KORONAALAP jellemzése és állapota: 3	
		-	
		KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 5	
		A korona formája a fajra jellemzően ép, a lombvesztés nem haladja meg a 10%-ot	
		-	
		Epifiton növény a fán: -	
		Veszélyeztetés: -	
		A fa egészségi állapota és életképessége: 4,2	
		Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	
		A fa általános állapotmutatója: 80%	
		A fa ápoltsági mutatója: 4	
A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:			
A fa helyzete: Park			
A fa környezete: 1		A fa környezetében sok épített elem van (kiemelt forgalmú)	
A fa élőhelyének minősége: 4		A fa élőhelyi adottságai jók	
Környezeti veszélyeztetettség: 1		Nagyon forgalmas hely, több fenyegetett objektum	
Kockázat arányos megtarthatósági mutató: 46,21%			
		KEZELÉSI JAVASLAT:	
		Sebkezelés a törzsön, illetve korona alakító metszés javasolt	
		MEGJEGYZÉS:	
		A fa vizsgálatát három éven belül javasolt megismételni.	
		-	



Favizsgálati adatlap

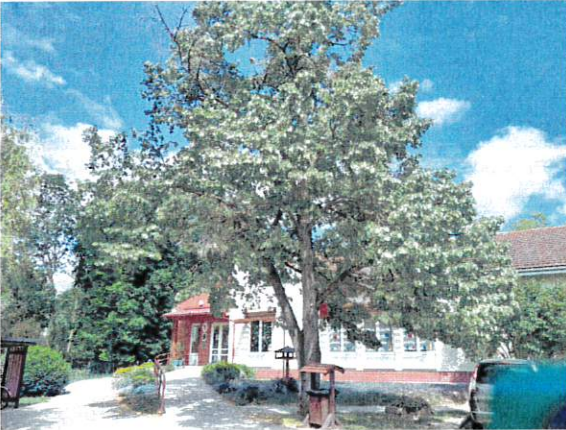Megrendelő:		A favizsgálat eredménye:	
Herceghalom Önkormányzat		A fa statikai állapota:	
Helység:	Herceghalom	Kitérés iránya:	-
Terület, utca:	gesztenyés út 1 óvoda	Dőlésszög:	-
HRSZ:	-	Súlyponteltolódás mértéke:	-
Fa ID:	7283	GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:	
Latin név:	Tilia tomentosa	A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült	
Magyar név:	Ezüst hárs		
Fa magassága:	18 m		
Alsó koronaszint:	2,3 m	A gyökérnyak jellemzése és értékelése:	
Törzs magassága:	1,6 m		
Törzsátmérő 1 m-en:	74,5 cm	TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:	
Törzskerület 1 m-en:	-	A törzs ép, nincs károsodás	
Korona átmérője:	11,5 m		
Terpeszség:	73,5 cm	KORONAALAP jellemzése és állapota:	
			
		KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:	
		A lombvesztés 11–25% közötti	
		Epifiton növény a fán:	-
		Veszélyeztetés:	-
		A fa egészségi állapota és életképessége:	
		A fa kitűnő egészségi állapotú	
		A fa általános állapotmutatója:	
		A fa ápoltsági mutatója:	
A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:			
A fa helyzete:		Park	
A fa környezete:		1	
A fa környezetében sok épített elem van (kiemelt forgalmú)			
A fa élőhelyének minősége:		4	
A fa élőhelyi adottságai jók			
Környezeti veszélyeztetettség:		1	
Nagyon forgalmas hely, több fenyegetett objektum			
Kockázat arányos megtarthatósági mutató:		57,76%	

KEZELÉSI JAVASLAT:

Rezisztográf 10312 kelet felől, 10313 észak felől, Fakopp 15 cm
41 % korhadás


MEGJEGYZÉS:

A fa vizsgálatát három éven belül javasolt megismételni.

Korhadás látható a tövénél, koronakönnyítés és szárazolás
javasolt, öntözni kell!



[RESISTOGRAPH®]

00010312 20260608:1303 00010312

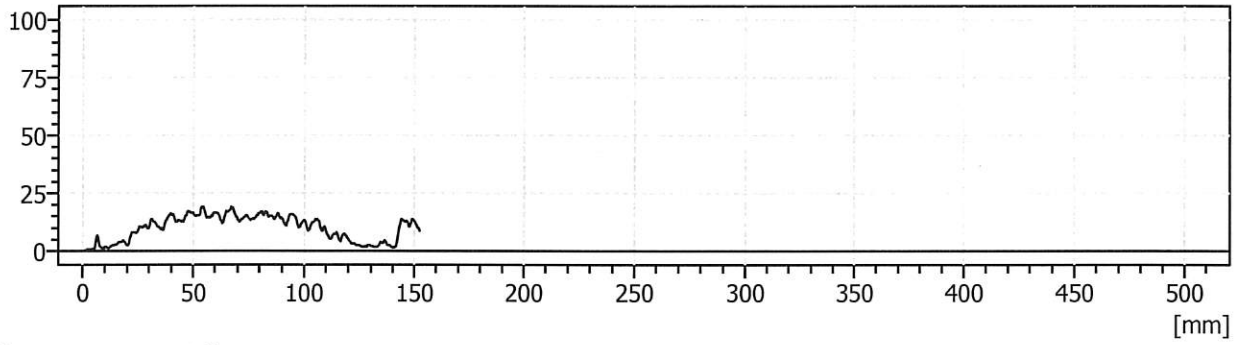

[RESISTOGRAPH®]

00010313 20260608:1304 00010313

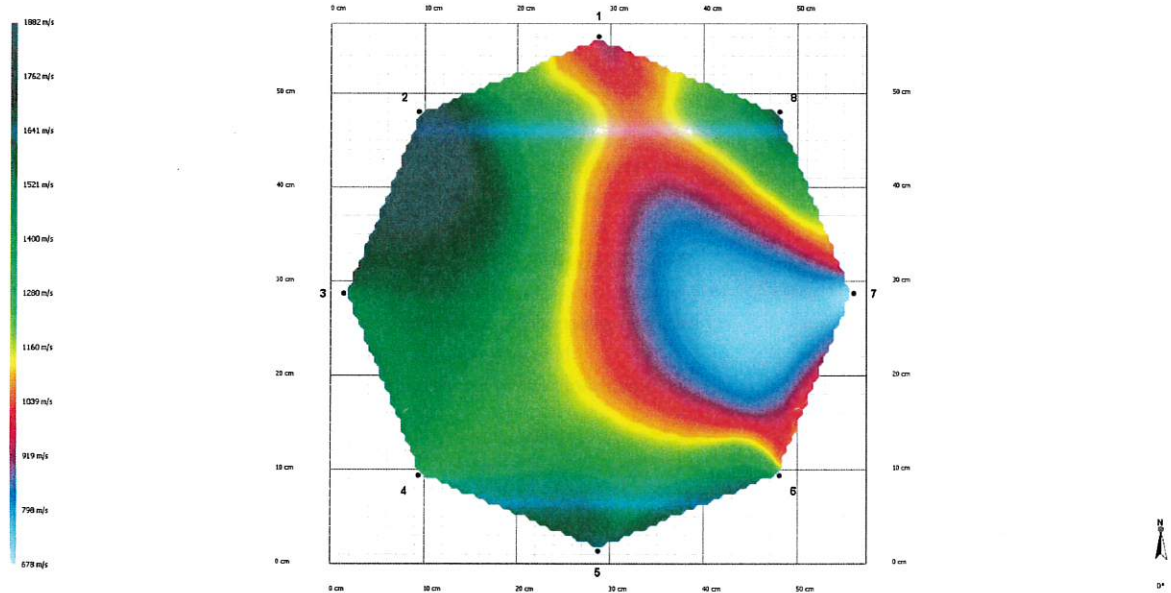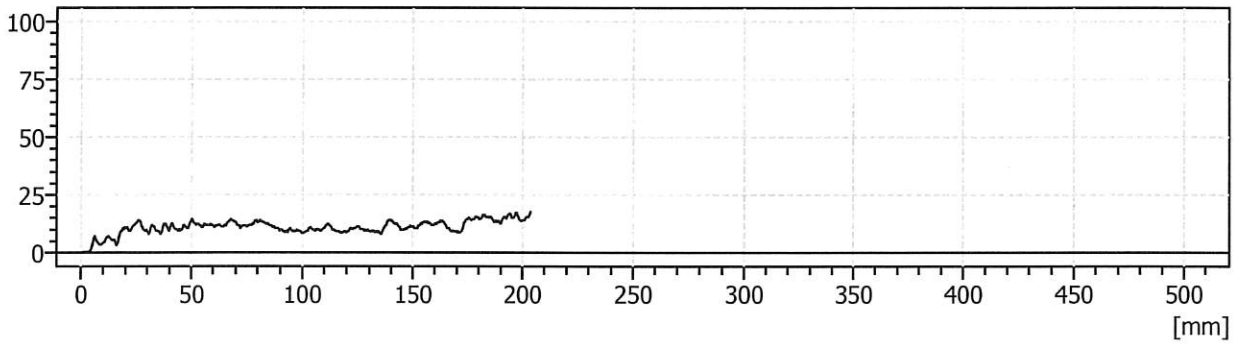


Vizsgálatot végezte: Hajdu András



Favizsgálati adatlap

Megrendelő:		A favizsgálat eredménye:	
Herceghalom Önkormányzat		A fa statikai állapota:	
Helység:	Herceghalom	Kitérés iránya:	-
Terület, utca:	gesztenyés út 1 óvoda	Dőlésszög:	-
HRSZ:	-	Súlyponteltolódás mértéke:	-
Fa ID:	7285	GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:	
Latin név:	Fraxinus angustifolia ssp. pannonica	A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült	
Magyar név:	Magyar kóris	-	
Fa magassága:	20,5 m	A gyökérnyak jellemzése és értékelése:	
Alsó koronaszint:	3,6 m	-	
Törzs magassága:	2,9 m	TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:	
Törzsátmérő 1 m-en:	51 cm	A törzsön kismértékű károsodás, néhány felszíni seb	
Törzskerület 1 m-en:	-	-	
Korona átmérője:	11 m	KORONAALAP jellemzése és állapota:	
Terpeszség:	63,5 cm	-	
		KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:	
		Jelentős lombvesztés, 26–50% között	
		-	
		Epifiton növény a fán:	-
		Veszélyeztetés:	-
		A fa egészségi állapota és életképessége:	
		Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	
		A fa általános állapotmutatója:	
		A fa ápoltsági mutatója:	
		A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:	
		A fa helyzete:	Park
		A fa környezete:	1
		A fa környezetében sok épített elem van (kiemelt forgalmú)	
		A fa élőhelyének minősége:	4
		A fa élőhelyi adottságai jók	
		Környezeti veszélyeztetettség:	1
		Nagyon forgalmas hely, több fenyegetett objektum	
		Kockázat arányos megtarthatósági mutató:	46,21%

KEZELÉSI JAVASLAT:
Szárazolás, 10%-os korona csökkentés, kőrisvész kezelése javasolt
MEGJEGYZÉS:
A fa vizsgálatát két éven belül javasolt megismételni.
Fakopp hh7285 20 cm 0 % korhadás

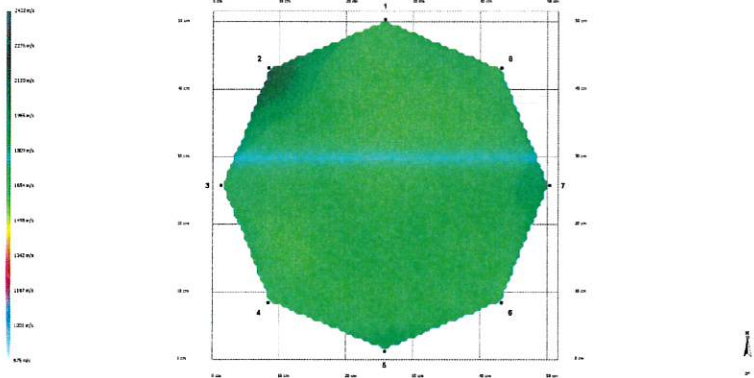


Vizsgálatot végezte: Hajdu András

Favizsgálati adatlap

Megrendelő: Herceghalom Önkormányzat		A favizsgálat eredménye:	
Helység:	Herceghalom	A fa statikai állapota:	
Terület, utca:	gesztenyés út 1 óvoda	Kitérés iránya:	-
HRSZ:	-	Dőlésszög:	-
Fa ID:	D02686	Súlyponteltolódás mértéke:	-
Latin név:	Prunus cerasifera	GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám: 4	
Magyar név:	mirabolán szilva	A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült	
Fa magassága:	12 m	-	
Alsó koronaszint:	2 m	A gyökérnyak jellemzése és értékelése: 3	
Törzs magassága:	1,5 m	-	
Törzsátmérő 1 m-en:	70 cm	TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 3	
Törzskerület 1 m-en:	220 cm	A törzs károsodott, néhány felszíni seb és korhadási helyek	
Korona átmérője:	11 m	-	
Terpeszség:	-	KORONAALAP jellemzése és állapota: 2	
		-	
		KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám: 3	
		Jelentős lombvesztés, 26–50% között	
		-	
		Epifiton növény a fán:	-
		Veszélyeztetés:	-
		A fa egészségi állapota és életképessége: 3	
		A fa a termőhely által meghatározott életkor előtt lecserélendő	
		A fa általános állapotmutatója:	60%
		A fa ápoltsági mutatója:	2
		A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:	
		A fa helyzete:	Park
		A fa környezete:	1
		A fa környezetében sok épített elem van (kiemelt forgalmú)	
		A fa élőhelyének minősége:	4
		A fa élőhelyi adottságai jók	
		Környezeti veszélyeztetettség:	1
		Nagyon forgalmas hely, több fenyegetett objektum	
		Kockázat arányos megtarthatósági mutató:	31,01%

KEZELÉSI JAVASLAT:	
Ritkítandó, elsűrűsödött korona, szilvatapló termőtest, és odvas, korhadt vázág, a legnagyobb vázág bármikor letörhet, drasztikusan könnyíteni kell a koronát.	
MEGJEGYZÉS:	
A fa vizsgálatát egy éven belül javasolt megismételni.	
10 éven belül cserélendő. Fakopp D0286 10 cm 44 % korhadás	



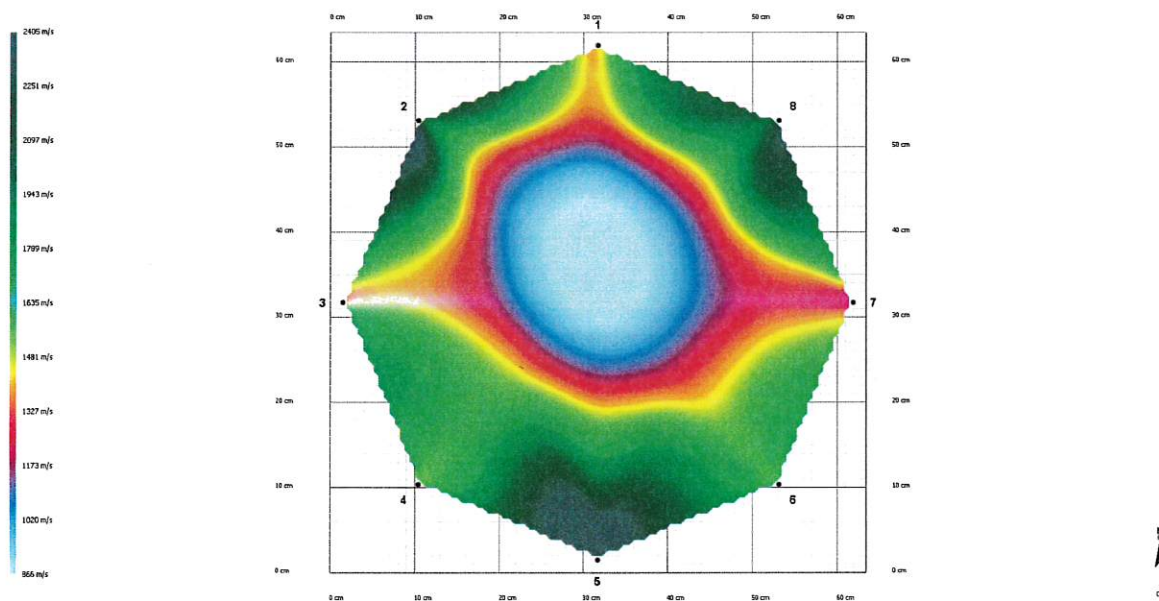

Favizsgálati adatlap

Megrendelő:		A favizsgálat eredménye:	
Herceghalom Önkormányzat		A fa statikai állapota:	
Helység:	Herceghalom	Kitérés iránya:	-
Terület, utca:	gesztenyés út 1 óvoda	Dőlésszög:	-
HRSZ:	-	Súlyponteltolódás mértéke:	-
Fa ID:	D02707	GYÖKÉRZET ÉS GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:	
Latin név:	Fraxinus excelsior	A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és korhadások) csekély hibákkal rendelkező termőhelyen	
Magyar név:	Magas kőris	-	
Fa magassága:	16 m	A gyökérnyak jellemzése és értékelése:	
Alsó koronaszint:	2 m	-	
Törzs magassága:	1,2 m	TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:	
Törzsátmérő 1 m-en:	72,5 cm	A törzs ép, nincs károsodás	
Törzskerület 1 m-en:	228 cm	-	
Korona átmérője:	17 m	KORONAALAP jellemzése és állapota:	
Terpeszség:	85 cm	-	
		KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:	
		A lombvesztés 11–25% közötti	
		-	
		Epifiton növény a fán:	
		-	
		Veszélyeztetés:	
		-	
		A fa egészségi állapota és életképessége:	
		4	
		Beavatkozással a fa élettartama a termőhely által meghatározott maximális életkort megközelíti	
		A fa általános állapotmutatója:	
		80%	
		A fa ápoltsági mutatója:	
		4	
		A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:	
		A fa helyzete:	
		Park	
		A fa környezete:	
		A fa környezetében sok épített elem van (kiemelt forgalmú)	
		A fa élőhelyének minősége:	
		A fa élőhelyi adottságai jók	
		Környezeti veszélyeztetettség:	
		1	
		Nagyon forgalmas hely, több fenyegetett objektum	
		Kockázat arányos megtarthatósági mutató:	
		46,21%	
		KEZELÉSI JAVASLAT:	
		Korona külpontos, statikai helyreállító metszés és 10%-os koronakönnyítés javasolt	
		MEGJEGYZÉS:	
		A fa vizsgálatát két éven belül javasolt megismételni.	
		Fakopp D02707 41 cm 0 % korhadás	

